
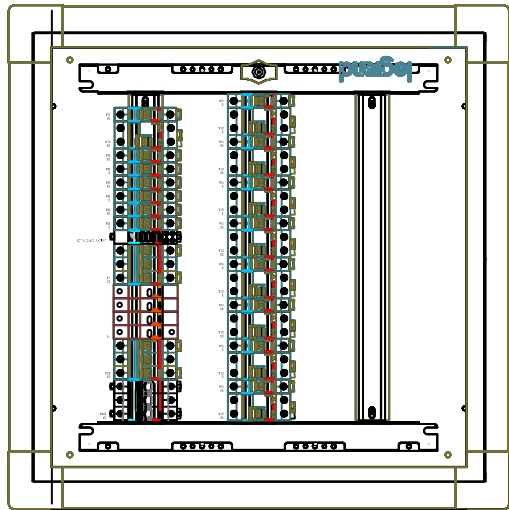


SCHEMAT ROZDZIELNICY R0.3

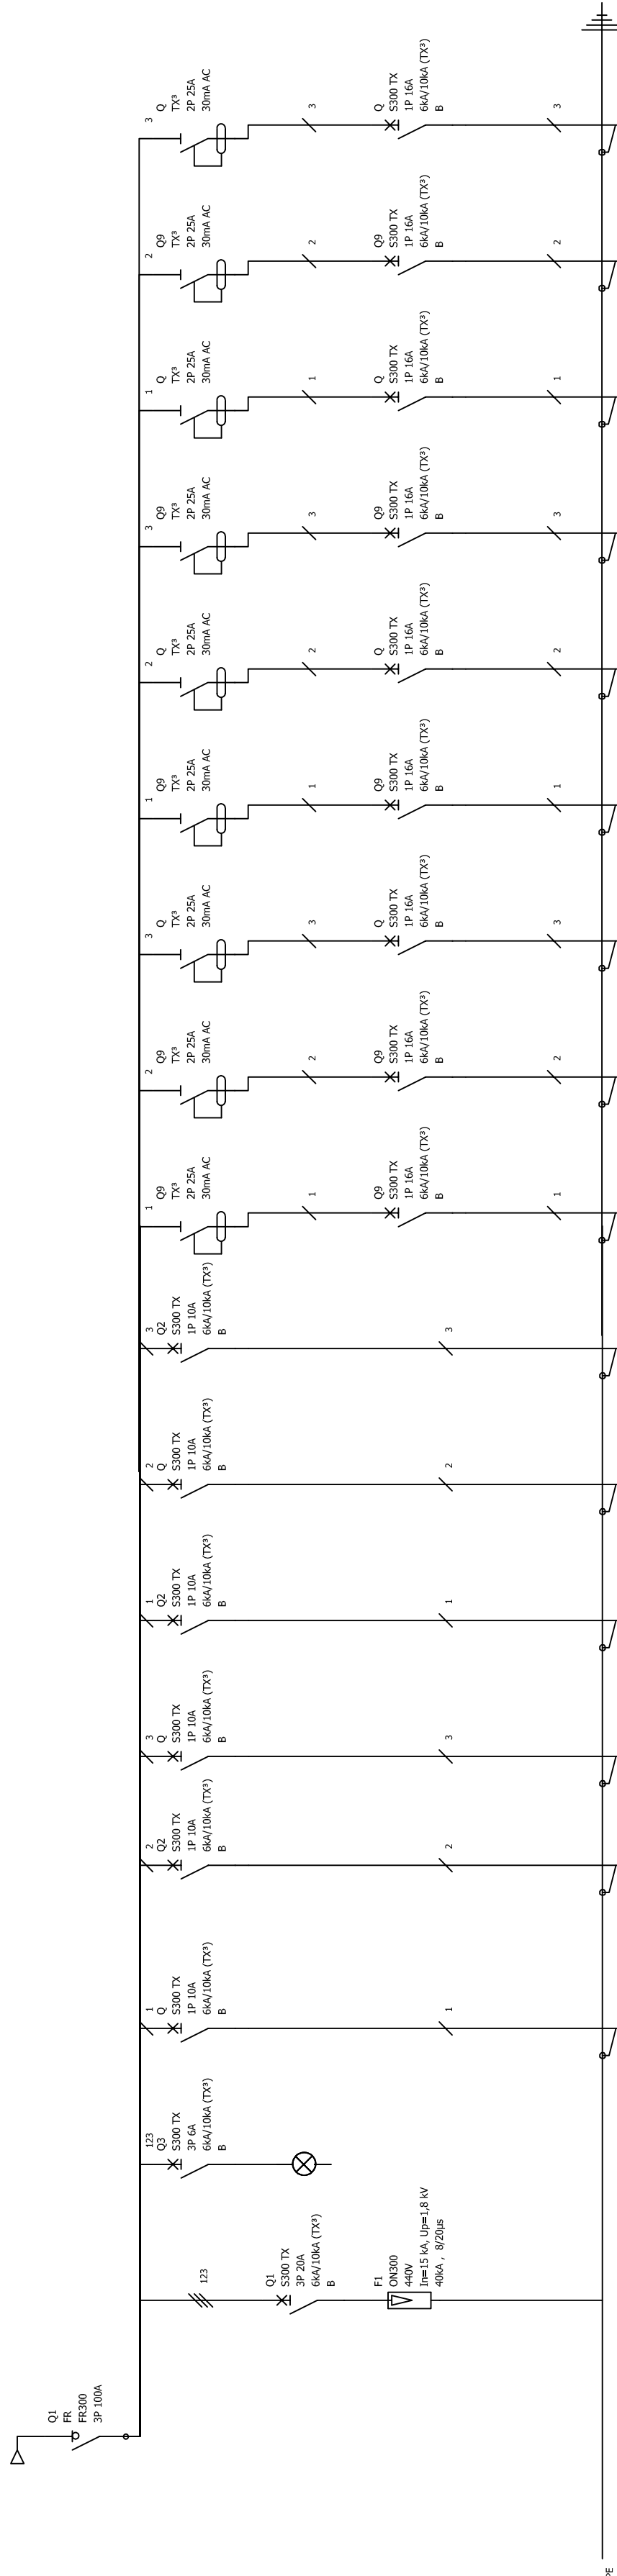

Oznaczenie urządzenia	Q1	F1	Q3	Q	Q2	Q	Q2	Q	Q2	Q	Q2	Q	Q9	Q8	Q9	Q	Q9	Q	Q9	Q	Q9	Q
Oznaczenie zadku																						
Opis	Zasilanie Rozdzielni R.03	Ochrona przedwprzepiędowa Ochronnik klasy C	Kontrola Obecności Faz		Oświetlenie pom. 1.19, 1.20	Oświetlenie Obw. 1	Oświetlenie YDyp 4/3x1,5mm2	Oświetlenie Obw. 2	Oświetlenie Obw. 3	Oświetlenie Obw. 4	Oświetlenie Obw. 5	Oświetlenie Obw. 6	Gniazda Wtykowe 230V pom. 1.19, 1.20	Gniazda Wtykowe 230V pom. 1.17, 1.18	Gniazda Wtykowe 230V pom. 1.34, 1.35	Gniazda Wtykowe 230V pom. 1.32, 1.33	Gniazda Wtykowe 230V pom. 1.36	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	
Moc	7,55 kW					0,15 kW		0,40 kW	0,40 kW	0,40 kW	0,40 kW	0,40 kW	1,20 kW	1,20 kW	1,20 kW	1,20 kW	0,60 kW					
Przekrój przewodu	YKXS 5x10mm2	4 x Iy / 10mm2			YDyp 4/3x1,5mm2	YDyp 4/3x1,5mm2	YDyp 4/3x1,5mm2	YDyp 4/3x1,5mm2	YDyp 4/3x1,5mm2	YDyp 4/3x1,5mm2	YDyp 4/3x1,5mm2	YDyp 4/3x1,5mm2	YDyp 3x2,5mm2	YDyp 3x2,5mm2	YDyp 3x2,5mm2	YDyp 3x2,5mm2	YDyp 3x2,5mm2					

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY

Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów
tel. kom.: 663 922 034, 609055347 fax: 597268037
e-mail: biuro@marcinbartos.pl;
marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl

lektryczna	Skala:	Rys.
	1:100	nr: E-000

Nazwa	WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
Temat:	Schemat Rozdzielnicy R0.3

Adres:	Włocławek, dz. nr. 3/2, 4/12, jedn. ewid. 046401_1, obręb 0800 Włocławek KM 80, gm. Włocławek, pow. Włocławski, woj. kujawsko-pomorskie
--------	--

Wykonat:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:	Podpis:
		mar inż Rafał Kobierowski	

projektant	Elektryczna:	ing. inż. KAROL KOBIEROWSKI Upr.: POM/0181/PWBE/19
		do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr.

Projektant: Spr:	inż. Karol Gołębiewski Upr.: POM/01179/PWOE/08 do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr.
---------------------	--